

**TULEOHUTUSJUHE**  
**Äripindadega korterelamu**  
Kadaka tee 141, Tallinn

## 1. Sissejuhatus

Tuleohutusjuhend on koostatud korterelamu (edaspidi nimetatud **Korterelamu**) aadressiga **Kadaka tee 141, Tallinn üürnikele**. Dokumendi eesmärk on hoida ära tulekahju puhkemise ohtu, tagada tuleohutus ning kehtestada tegutsemisnõuded tulekahju puhkemise korral.

Eeskirjaga **peavad tutvuma kõik Korterelamu üürnikud** ning tutvumist tuleb kinnitada allkirjaga.

Isikud, kes on rikkunud tuleohutusnõudeid kehtestavaid õigusakte võib võtta vastutusele distsiplinaar-, haldus- või kriminaalkorras, olenevalt tagajärgedest, mille rikkumine kaasa toõi.

## 2. Üürniku kohustused tuleohutuse tagamisel

1. Kodust lahkudes vaatab iga üürnik oma korteri tuleohutuse osas üle ning vajadusel võtab kasutusele meetmed ohtliku olukorra likvideerimiseks.
2. Lahtist tuld tohib Korterelamus teha vaid Korterelamu tuleohutuse eest vastutava isiku loal (halduri loal), seejuures tuleb võtta tarvitusele kõik abinõud, et vältida tulekahju puhkemist.
3. Tutvub tuleohutuspaigaldiste kättesaadavuse ja kasutamisjuhendiga.
4. Teavitama haldurit võimalikust tuleohust.
5. Üüripinnal tuletöid teostav isik peab omama pädevust ja tuletöötunnistust. Ajutise tuletöö tegemise koht peab vastama tuletöö tegemise määru esitatud nõuetele. Tuletööde läbiviimine tuleb eelnevalt kooskõlastada Korterelamu halduriga.
6. Suitsetamine on lubatud üksnes selleks ettenähtud kohas.
7. Tuletõkkeuksed tuleb hoida kogu Korterelamus suletud asendis, et tagada tule leviku piiramine väljapoole tuletõkkeseksiooni piire.
8. Korterites on keelatud hoida lekettunnustega taaras tuleohtlikke vedelikke või muid kergestisüttivaid aineid.

## 3. Juhendi üleandmine ja teatavaks tegemise kord

1. Juhend edastatakse üürnikele elektroonselt eluruumide üürilepingu sõlmimisel ja juhend on ka kättesaadav kodulehel [www.eftenliving.ee](http://www.eftenliving.ee).
2. Üürnikud on kohustatud eeskirjaga tutvuma ja kinnitavad seda allkirjaga eluruumide üürilepingul.

## 4. Mõisted

**Tuleohutusjuhend** – dokument, mis kehtestab tegutsemisnõuded evakuatsiooni ja tulekahju korral, võttes arvesse Korterelamu tuleohutuse erisusi. Juhend sisaldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskava (edaspidi *tegevuskava*) ning evakuatsiooniskeeme (edaspidi *skeem*).

**Üürnik** – Korterelamu üürnik, kes on teadlik Korterelamu tegevusjuhustest tulekahju korral.

**Evakuatsiooniskeem (edaspidi skeem)** – Korterelamu korruse või evakuatsiooniala joonis, mis kirjeldab graafiliselt koridoride, trepikodade, ruumide, ukseavade, rõdude, evakuatsiooniteede ja -pääsude,

hädaväljapääsude, tulekahju teatenuppude, tuletõrje voolikusüsteemi kappide ja tulekustutite asukohti ning muid olulisi tähistusi. Igale korrusele on paigaldatud seinale evakuatsiooniskeemid.

**Evakuatsioonitee** – Korterelamus kulgev vabalt läbitav, ohutu ja evakuatsioonimärgistusega tähistatud liikumistee evakuatsioonipääsuni.

**Evakuatsioonipääs** – evakuatsioonitee lõpus paiknev evakuatsioonimärgistusega tähistatud, seestpoolt võtmeta avatav vabalt läbitav uks.

**Kogunemiskoht** – määratud koht, kuhu kogunevad evakueerunud inimesed ning kus toimub nende loendus.

**Loendus** – üürnike poolt kogunemiskohas teostatav pereliikmete täiendav kontroll.

**Tuleohutuse enesekontroll** - kontrollima üüri pinnal kasutatavate seadmete ohutust ning nõuetekohasust, tagama nõutavate päästevahendite ja tuleohutuspaigaldiste olemasolu ning kättesaadavuse, tagama evakuatsiooni teede ja pääsude nõuetekohase kasutamise.

## 5. Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavad andmed

### 5.1 Kontakt

Tuleohutuse eest vastutav isik	Haldur Reiko Urbla
Telefon	Tel: 5373 7050
E-post	reiko@olemar.ee

### 5.2 Suitsetamise kord

1. Suitsetamine on keelatud Korterelamus sees.
2. Suitsetada on lubatud väljaspool Korterelamut selleks ettenähtud kohtades.
3. Enne tikkude või konide viskamist prügikasti tuleb veenduda, et need oleksid täielikult kustunud.

### 5.3 Evakuatsiooniteed

1. **Korterelamust evakueerudes tuleb kasutada kõige ohutum ja lühemat evakuatsiooniteed.**
2. Evakueerumisel tuleb liikuda mööda tähistatud evakuatsiooniteid. Evakuatsioonimärkidega tähistatud evakuatsiooniteed suunduvad kas otse välja või trepikodadesse, mis suunduvad väljapääsu juurde.
3. Evakuatsiooniteede ning -pääsude (uste) asukohad on iga korruse seintel.
4. **Evakuatsioonitee ei tohi olla takistatud, seal ei tohi olla esemeid ega seadmeid, mis võivad ohustada turvalisust evakuatsiooni korral.**

	Tulekahju tekke põhjus	Tulekahju vältimise meetmed
1	Elektriseadme rike ja/või ebastandardsete elektriseadmete kasutamine	Kasutada võib ainult töökorras ja ilma defektideta elektriseadmeid. Enne kasutamist tuleb veenduda elektriseadme korrasolekus.
2	Nõuete rikkumine tuletööde tegemisel.	Tuletöid võivad teha ainult koolitatud ja tuletöötunnistust omavad isikud, kes jälgivad rangelt tuletööde teostamise nõuete täitmist.
3	Järelevalveta jäetud töötav tehnoloogiline- või elektriseade	Vastutav isik jälgib pidevalt seadme tööd ja kui seadet ei ole lubatud jätta ilma järelevalveta töösse, lülitatakse enne lahkumist see välja.
4	Suitsetamine selleks mitte ettenähtud kohas	Suitsetada tohib ainult selleks ettenähtud kohas. Enne tikkude või konide viskamist prügikasti tuleb veenduda, et need oleksid täielikult kustunud.
5	Tahtlik süütamine	Tahtliku süütamise välistamiseks kontrollivad üürnikud kõikide Korterelamu üürnike ja külaliste tegevust, et takistada võimalikku pahatahtliku süütamist.
6	Hooletus lahtise tulega	Lahtise tule kasutamisel ei jäeta seda järelevalveta. Ruumist lahkudes tuleb lahtine tuli kustutada.
7	Loodusjõud – pikse tabamuse korral	Korterelamu on varustatud piksekaitsesüsteemiga. Süsteemi hooldatakse vastavalt hooldusjuhenditele.

## 6. Esmased tulekustutusvahendid ja tuleohutuspaigaldised

### 6.1 Esmased tulekustutusvahendid

Iga üürnik, kes avastab algusfaasis tulekahju, mida on võimalik ennast ohtu seadmata kustutada, peab seda esmaseid tulekustutusvahendeid kasutades tegema. Väikese tule kustutamiseks saab kasutada:

1. tulekustutit;
2. tulekustutustekki;
3. vett.

Ettevaatust elektriseadmetega!

#### 6.1.1 Esmaste tulekustutusvahendite kasutamine

Esmased tulekustutusvahendid on käsikustutid. Korterelamusse on paigaldatud **6 kg ABC-pulberkustutid ja 5kg süsihappegaas (CO<sub>2</sub>) tulekustutid**. Täpsemad asukohad on märgitud evakuatsiooniskeemil.

**1. ABC-pulberkustutid** on põlevate tahkete ainete, põlevvedelike ja põlevate gaaside kustutamiseks.

Tähelepanu! ABC-pulberkustutite kasutamine ruumides põhjustab suure tolmuosake, rikub seadmeid ja aparatuuri. Püsib uuesti süttimise oht, kuna pulber ei jahuta põlevat materjali.



2. AB klassi süsihappegaaskustutid 5 kg (CO<sub>2</sub>) mis on eelkõige mõeldud elektroonika süsteemide kustutamiseks.



#### Kasutamine:

- eemalda kaitsesplint;
- võta kustuti ühte ja vooliku ots teise kätte;
- suuna juga tulekoldesse mitte lähemalt kui 1 m, sobiv distants on 2-3 meetrit;
- vajuta päästikule ja uputa tulekolle pulbritolmuga.

Vaata kustuti pealdiselt, millised aineid võib kustutada ning kuidas kustutit tuleb kasutada.

	<b>1 EEMALDA KAITSESPLINT</b>
	<b>2 SUUNA OTSIK PÕLEMISKOLDESSE, ÄRA SEISA TULEKOLDELE LÄHEMAL KUI 1m</b>
	<b>3 VAJUTA PÄÄSTIKULE</b>



E Võib kasutada kuni 1000 V pingega elektriseadmete kustutamiseks

## NÕUANDED TULEKUSTUTI KASUTAMISEKS

ÕIGE

VALE




ÄRA HAKKA KUSTUTAMA VASTU TUULT



KUSTUTA LEEGI JALGA, MITTE LATVA




ÄRA KUSTUTA TULEKOLDE KESKELT, VAID ALUSTA ÄÄREST

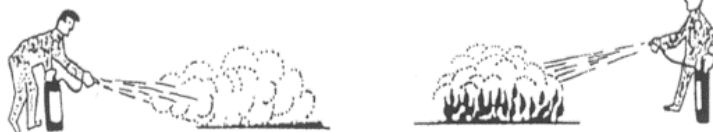

ÕLI- VÕI BENSINILEEKI HAKKA LÄMMATAMA MADALALT LEEGI SISSE



PISIPÕLENGU PUHUL ÄRA LASE NIISAMA KUSTUTIT TÜHJAKS

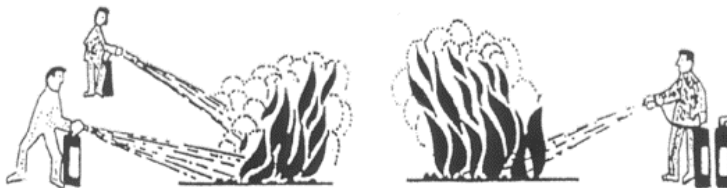

SUURE TULE KORRAL ON PAREM LASTA KAHE KUSTUTIGA KORRAGA

### 6.2 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem

**Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem** (edaspidi ATS) – 1. korruse büroopinnad on kaetud adresseeritud ATS –iga, mis võimaldab keskseadmel näidata tulekahju asukohta anduri täpsusega

Tulekahjuhäire korral liigub signaal tulekahjuandurist või tulekahjuteatenupust keskseadmesse (asukohad on välja toodud lisa 1 evakuatsiooniskeemidel). Häirest annab märku keskseadmest tulev helisignaal ja tööle rakendunud häirekellad.

ATS -i rakendamisel käivituvad järgmised käsklused:

1. Rakenduvad häirekellad.

2. Seiskub ventilatsioonisüsteem.
3. Toimub häireedastus turvafirmasse.
4. Liftid sõidavad 1. korrusele.
5. Läbipääsusüsteemiga varustatud ukse lukustus vabastab ukse riivistuse, et uks oleks kasutatav evakuatsiooni korral.
6. Igapäevaselt avatud asendisse fikseeritud ukseid sulguvad mõlemal pool ust asuva ATS tsooni andurite või teatenuppude häire korral.

### 6.2.1 ATS -i komponendid

1. Keskseade (trepikojas sissepääsu juures)
2. Suitsu- ja temperatuuriandurid



3. Tulekahjuteatenupp. Tulekahjuteate andmiseks tuleb vajutada klaasile. Tulekahjuteatenupud asuvad evakuatsioonipääsude juures ning nende asukohad on korruste evakuatsiooniskeemidel ja ATS -i paiknemisskeemidel.



4. Tulekahjuhäire kellad. Kellad paigaldatakse Korterelamusse hajutatult, et tagada kuuldavus Korterelamu kõikides osades.




### 6.3 Turvavalgustus

Korterelamus on evakuatsioonivalgustus, mis võimaldab üldvalgustuse kahjustuse või elektri katkestuse korral lahkuda ohustatud kohast ning teha päästetöid. Evakuatsioonivalgustuse minimaalne toimimis aeg 1 – 4 korrusel on 1 tund ja 5 – 11. korrusel 2 tundi.



## 6.4 Suitsueemaldus

Korterelamu on varustatud suitsueemaldussüsteemiga, mille juhtimisnupud asuvad nii nimetatud korrustel trepikoja ukse kõrval kui ka ATS keskseadme kõrval, mis paikneb 1. korrusel Korterelamu tulekustutuse tugipunktis).

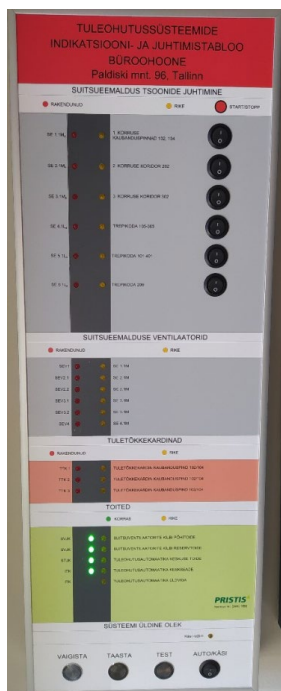

**Suitsu ja soojuste eemaldamine Korterelamust toimub ainult päästetööde juhi loal ja juhtimisel!**

## 6.5 Ehitisesisene tuletõrjevõrk päästekomandole (märgtõusutoru)

Päästemeeskonna tööde hõlbustamiseks on Korterelamu varustatud ehitisesisese tuletõrjevõrgiga päästekomandole (märgtõusutoruga), ühenduskohad on paigaldatud kõikidesse trepikodadesse iga korruse tasandile (välja arvatud 1. korrus).

## 6.6 Tuletõkkekardinad

3. korruse aatriumi avaused on ette nähtud sulgeda nelja tuletõkkekardinaga. Kardinade juhtimiskeskus on paigaldatud nii Korterelamu 3. korrusele trepikoja ukse kõrvale kui antud hoonemahu ATS keskseadme kõrvale, mis paikneb 1. korrusel Korterelamu tulekustutus tugipunktis. **PS! Juhtimiskeskuse nuppu all hoides kardinad avanevad, nupu lahti laskmise järel kardinad sulguvad.**

## 6.7 Tulekustutuse tugipunkt ja tuletõrje- ja päästevahendite juhtimiskeskus

Korterelamusse ette nähtud tulekustutuse tugipunkt ning tuletõrje- ja päästevahendite juhtimiskeskus asuvad omaette tuletõkkesektsioonina rajatud ühisruumis, mis paikneb Korterelamu 1. korrusel, madala trepikoja kõrval olevas ruumis nr 102 sissepääsu lähedal.

## 7. Tulekahjust teavitamise juhised

### 7.1 Tulekahjuteate kontrollimine

1. ATS häirekellade rakendumisel on kohustatud kõik üürnikud veenduma, et tulekahju häire põhjus ei ole nende vahetus läheduses.
2. ATS -i vastutav töötaja suundub ATS keskseadme juurde, vaigistab häirekellad, tuvastab keskseadmel häires oleva tsooni ning suundub vastavat tsooni kontrollima.
3. Kui häiret edastanud üüripinnale ei ole võimalik siseneda ja otsesed tulekahju ilmingud puuduvad tuleb sellest telefoni teel teavitada tuleohutuse eest vastutavat isikut.
4. Kui häire on põhjustanud põhjusega sisse vajutatud tulekahjuteatenupp, aur, tolm, suits või muu inimlik eksitus, mis ei ole tulekahju, tuleb sellest teavitada Korterelamu haldurit.
5. Iga Korterelamus viibiv üürnik, kes avastab tulekahjule viitavaid ilminguid (leegid, kärsahais, suits, pragin, suuline viide), on kohustatud asja uurima, et teha kindlaks ilmingute põhjus.
6. ATS tulekahjuhäire korral peab iga Korterelamus viibiv üürnik enne ruumist lahkumist tuvastama, kas häire põhjus ei asu tema vastutusallas (üüripinnal).

### 7.2 Tegutsemine valehäire korral

1. Üürnik, kes on avastanud valehäire peab sellest teavitama Korterelamu haldurit.
2. Kui ATS häire kontrollimise käigus ei ole tuvastatud tulekahju ilminguid, teavitatakse sellest teisi üürnikke ja tuleohutuse eest vastutavat isikut;

### 7.3 Tulekahjuinfo edastamine Korterelamus viibivatele isikutele

#### 7.3.1 Tulekahju avastamine

1. Anda tulekahjuteade häirekelladega, vajutades lähimat tulekahjuteatenupp.
2. Teavitada suuliselt tulekolde läheduses ja ohualal viibivaid isikuid.
3. Teavitada suuliselt ka teisi Korterelamus viibivaid inimesi.
4. Võimalusel päästa ohualal viibivad inimesed (**NB! KUNAGI EI RISKI OMA ELUGA, TEISE ELU PÄÄSTMISEKS**).
5. Teavitada häirekeskust tel 112.
6. Kasutades esmaseid tulekustutusvahendeid, proovi tulekolle likvideerida.

#### 7.3.2 Hädaabinumbrile 112 helistamine

**Häirekeskusesse helistades jää rahulikuks, vasta küsimustele täpselt ja lühidalt.**

1. Räägi, mis on juhtunud (mis põleb, kui suures ulatuses, millisel korrusel).
2. Teata õnnetuskoha aadress (**Kadaka tee 141, Tallinn**).
3. Teata päästekorraldajale, kas ruumides on inimesi ja/või loomi ning kas neid ähvardab oht, kas on kannatanuid.
4. Teata tulekahju täpne asukoht Korterelamus.
5. Järgi Häirekeskusest saadud juhiseid.
6. Ära katkesta kõnet ilma loata.
7. Ära lülita telefoni välja – päästekorraldaja võib veel lisainformatsiooni vajada.
8. Kui olukord muutub oluliselt enne päästemeeskonna saabumist, teavita sellest kindlasti ka Häirekeskust.

## 8. Tegutsemine tulekahju korral

	Tegevus	Tegutsemise kirjeldus ja järjestus	Täitja
1	Häire õigsuse kontroll	ATS keskseadmelt vaigista häirekellad, tee kindlaks tulekahju asukoht ja suundu häiret kontrollima.	ATS -i eest vastutav isik



2	Sündmusest teatamine	Tulekahju avastamise korral <b>lülita sisse tulekahjuteatenupp</b> (kui häirekellad ei ole rakendunud) ning teavita kohe <b>Häirekeskust telefonil 112</b> . Informeeri tulekahjust kõrval olevaid üürnikke.	ATS -i eest vastutav isik, üürnikud
3	Inimeste evakueerimine Kortere lamust	Evakuatsiooni märguande saamise korral alusta pereliikmete evakueerimist. Kortere lamus viibivad külastajad juhata ohutult Kortere lamust välja. Kontrolli, et ukсед ja aknad oleksid suletud.	Üürnikud
4	Evakueeritute loendamine	Kogunemiskohas kontrolli veelkord üle, et kõik pereliikmed on väljunud Kortere lamust.	Üürnikud
5	Tulekahju kustutamine päästeteenistuse saabumiseni	Tulekahju avastamisest alates korralda võimaluse korral tule kustutamine. Tulekahju kustutamiseks kasuta kõiki Kortere lamus olevaid tulekustutusvahendeid.	Üürnikud
6	Päästemeeskonnale sündmuse tutvustamine ja osalemine päästetööde staabis	Mine vastu päästemeeskonnale, kirjelda sündmust ja asukohta. Anna edasi päästetööde juhile loenduse tulemused.	Üürnik, kes omab infot tulekahjust. Üürnik kelle üüripinnal on tulekahju aset leidnud.
7	Tehnosüsteemide väljalülitamine	Organiseerib vajaduse korral tehnosüsteemide väljalülitamine.	Üürniku ja tuleohutuse eest vastutav isik.

## 9. Tegutsemine evakuatsiooni korral

### 9.1 Evakuatsioon

Evakuatsioon on sunnitud väljumine ruumist, Kortere lamust või teatud alalt ohutusse kohta tulekahju või muu õnnetuse ohu korral.

1. Evakuatsioon korraldatakse massilisena, see tähendab kõikide Kortere lamus viibivate inimeste kohest väljumist Kortere lamust.
2. Esmalt tuleb evakueerida inimesed, keda ähvardab kõige suurem oht. Esmajärjekorras tuleb inimesed evakueerida põlevast ruumist, külgnevatel ja pealmistest ruumidest ning seejärel kõik ülejäänud inimesed, ent võimaluse korral toimub evakuatsioon kõikidest tsoonidest üheaegselt. Evakueerimisel tuleb järgida tähistatud evakuatsiooniteid.
3. I korruselt evakueerimiseks on hädaväljapääsuna võimalik kasutada ka aknaid.

### 9.2 Evakuatsiooni olukorras on keelatud

1. Eirata evakuatsiooni käsku.
2. Siseneda suitsu- ja tulekoldesse.
3. Lahkuda kogunemiskohast ilma päästetööde juhiga kooskõlastamata.
4. Siseneda Kortere lamusse või tuletõkkeseptsiooni, kus õnnetus on juhtunud.

### 9.3 Evakuatsiooni märguanne

5. Häirekellad on töötanud järjest rohkem kui 120 sekundit;
6. Üürniku suuline märguanne;
7. **Otsese ohu korral elule või tervisele tuleb evakuatsiooni alustada märguannet ootamata.**

**PS! Ohuolukorras ei tohi häirekellasid vaigistada enne ohu ära langemist või päästetööde juhi korraldust.**

#### 9.4 Tegevused evakuatsiooni märguande saamise korral

1. Katkesta senine tegevus.
2. Lülita välja seadmed, mis ei ole ette nähtud järelevalveta tööks.
3. Vajadusel osuta abi evakueerimisel.
4. Evakueerumisel veendu, et sinu evakuatsiooniteele jäävatest ruumidest on alustatud evakueerimisega.
5. Juhata pereliikmed lähimat evakuatsiooniteed mööda Kortere lamust välja.
6. Abista abivajajaid (liikumispuudega või evakuatsiooni käigus viga saanud isikuid).

#### 9.5 Kogunemiskoht

Kortere lamust väljudes tuleb suunduda kokkulepitud kogunemiskohta.

Kui kogunemiskoht on kujunenud ohtlikuks või kogunemine takistab päästetöid, määratakse koostöös päästetööde juhiga uus kogunemiskoht. **NB! Kogunemiskohast ei või lahkuda ilma päästetööde juhi loata.**



#### 9.6 Loendus

1. Evakueeritud elanike loendus toimub kogunemiskohas.
2. Iga üürnik teostab oma pereliikmete loenduse ja kontrolli.
3. Kui loendustulemustest ilmneb, et inimesi on jäänud Kortere lamusse või ohukolde lähedusse, tuleb sellest viivitamatult teavitada Päästetööde juhti;
4. Päästetööde juhile tuleb öelda väljumast keeldunud inimeste andmed.
5. Kui keegi on jäänud ohutsooni ning tema päästmine on raskendatud kõrge temperatuuri ja/või suitsu tiheduse tõttu, tuleb sellest teavitada kohe päästetööde juhti.

## 9.7 Üürniku ülesanded

1. Häirekellade rakendumisel kontrolli oma korteri vahetuslähedust, kas on märgata suitsu, tuld või tunda kärsahaisu.
2. Kui oled avastanud tulekahju vajuta tulekahjuteatenuppu ja alusta evakuatsiooniga ohukolde ümbert.
3. Teosta hädaabikõne numbril 112.
4. Võimalusel proovi tulekollet kustutada.
5. Evakuatsiooni märguande saamise korral alusta pereliikmete evakueerimisega (**võimaluse korral abistades ka mujal Korterelemus viibivaid inimesi**).
6. Evakueerimisel abista liikumispuudega inimesi.
7. Veendu, et evakuatsiooni korraldus on jõudnud kõigi sinu läheduses viibinud inimesteni.
8. Veendu, et sinu pere kõik liikmed on jõudnud kogunemiskohta.
9. Esimesel võimalusel teavita päästetööde juhti Korterelemust evakueerimast keeldunud inimestest.
10. Kui loenduse käigus selgub, et inimesi võib olla Korterelemusse jäänud teavita sellest koheselt päästetööde juhti.

**Sündmuskohalt ei tohi lahkuda, kuna päästetööde juht võib vajada lisa informatsiooni Korterelemu iseärasuste kohta.**

## 10. Päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhised

Päästemeeskond saabub sündmuskohale üldjuhul umbes 7 – 10 minuti möödudes hädaabikõne saamisest arvates. Selleks ajaks peaks olema läbi viidud evakuatsioon ja evakuatsioonijärgne loendus.

Päästetööde juhile edasta järgmine informatsioon:

1. Tulekahju asukohast, ulatusest ja ligipääsuvõimalustest.
2. Inimeste viibimisest ohualas ja selle ümbruses.

Info edastaja peab jääma pärast esmase informatsiooni andmist kättesaadavaks päästetööde juhiga kokkulepitud kohta.

**Päästetööde juhi korraldustele tuleb alluda.**

## TINGMÄRGID



Tulekustuti



Tulekahju teatenupp



Evakuatsioonitee



Varu evakuatsioonitee



Elektrikilp



Tuletõkke-veekardin



ATS keskseade

## TULEKAHJU KORRAL

Helista hädaabinumbril 112

Teavita inimesi ohust

Käivita tulekahjusignalisatsioon

Sulge ukсед ja aknad

Lahku hoonest evakuatsiooniteed mööda

Ära kasuta lifti

